

VANNE DE CHARGE SÉRIE VTC500

La vanne thermique ESBE de la série VTC500 est utilisée pour charger efficacement les ballons de stockage. Elle est également conçue pour protéger les chaudières à combustibles solides jusqu'à 150 kW contre des températures de retour trop basses, afin de réduire la formation de goudron, d'optimiser la performance et augmenter la durée de vie de la chaudière. Brevet en cours d'homologation.

UTILISATION

La série VTC500 d'ESBE est une vanne thermique à 3 voies conçue pour protéger la chaudière contre des températures de retour trop basses. Le maintien d'une température de retour élevée et stable contribue à une plus grande performance de la chaudière, à réduire la formation de goudron et à augmenter la durée de vie de la chaudière.

La vanne VTC500 est utilisée dans des applications de chauffage jusqu'à 150 kW où des chaudières à combustibles solides sont utilisées pour alimenter les réservoirs de stockage. La vanne est installée soit dans le conduit de retour à la chaudière (50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C ou 75°C), soit dans le conduit d'alimentation du réservoir de stockage (70°C ou 75°C). La première alternative est recommandée puisqu'elle permet une disposition plus simple des canalisations pour l'expansion (voir les exemples d'installation).

FONCTIONNEMENT

La régulation s'effectue sur deux ports, ce qui facilite l'installation et ne requiert aucune vanne de réglage dans le conduit de dérivation.

Le fonctionnement de la vanne est indépendant de sa position d'installation.

La vanne intègre un thermostat qui commence à ouvrir la connexion A à une température de sortie du mélange d'eau dans la connexion AB de 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C ou 75°C. La connexion B est entièrement fermée lorsque la température dans la connexion A dépasse la température d'ouverture nominale de 10°C.

VERSIONS

Les séries VTC511 et VTC512 sont fournies avec des raccords à filetage intérieur et, respectivement, extérieur. La série VTC531 est fournie avec trois robinets de fermeture avec filetage intérieur (1"-2"), un adaptateur de pompe avec filetage intérieur (1½"), un kit d'isolation et trois thermomètres.

FLUIDE

Un maximum de 50% d'additif de glycol est autorisé pour la protection antigel et l'absorption d'oxygène. Comme la viscosité et la conduction thermique sont affectées en ajoutant du glycol dans le circuit d'eau, ce critère doit être pris en considération lorsque vous déterminez la vanne. En ajoutant 30 à 50 % de glycol, le rendement maxi de la vanne est réduit de 30 à 40 %. Une concentration plus faible de glycol ne modifie rien.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nous conseillons d'équiper les raccords de vanne d'un dispositif de fermeture (inclus dans la série VTC531). Ceci facilitera toute maintenance ultérieure.

Dans des conditions normales, la vanne de charge ne nécessite aucune maintenance. Des thermostats sont cependant disponibles et faciles à remplacer si nécessaire.



VTC531
Filetage intérieur



VTC511
Filetage intérieur



VTC512
Filetage extérieur

VANNE DE CHARGE VTC500 CONÇUE POUR

- Chauffage

OPTIONS

Art. N°		
57020100	_____	Thermostat 50°C
57020200	_____	Thermostat 55°C
57020300	_____	Thermostat 60°C
57020800	_____	Thermostat 65°C
57020400	_____	Thermostat 70°C
57020500	_____	Thermostat 75°C
57020600	_____	Thermomètre, 3pcs
57020700	_____	Isolation, ≥ DN32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Classe de pression : _____ Série VTC510, PN 10
 _____ Série VTC530, PN 6
 Température du fluide : _____ maxi 110°C
 _____ mini 0°C
 Pression différentielle maxi : _____ 100 kPa (1.0 bar)
 Pression différentielle maxi A - B : _____ 30 kPa (0.3 bar)
 Taux de fuite A - AB : _____ maxi 1% du Kvs
 Taux de fuite B - AB : _____ maxi 3% du Kvs
 Plage de réglage Kv/Kv^{mini} : _____ 100
 Connexions : _____ Filetage intérieur (G), ISO 228/1
 _____ Filetage intérieur (Rp), EN 10226-1
 _____ Filetage extérieur (G), ISO 228/1

Matériau
 Corps de vanne et capot : _____ Fonte nodulaire EN-JS 1050

PED 2014/68/EU, article 4.3


Équipement sous pression en conformité avec PED 2014/68/EU, article 4.3 (règles de l'art en vigueur). Conformément à la directive, l'équipement ne doit avoir de marquage CE

CARACTÉRISTIQUES DE DÉBIT

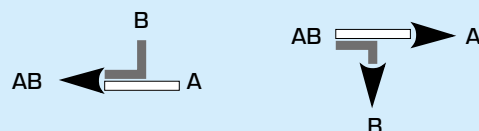

VANNE DE CHARGE

SÉRIE VTC500

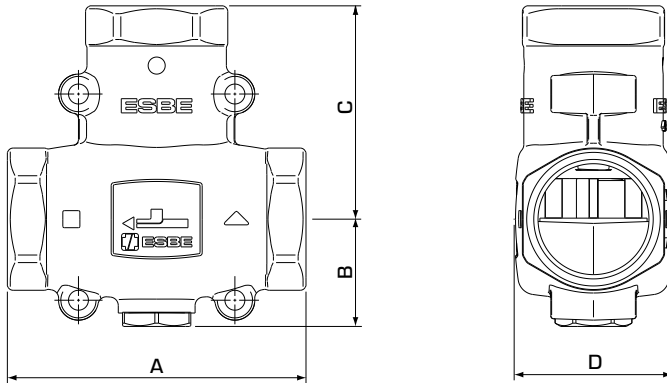

SÉRIE VTC511, FILETAGE INTÉRIEUR

Article N°	Référence	DN	Kvs *	Connexion	Température d'ouverture	A	B	C	D	Poids [kg]	Note
51020100	VTC511	25	9	Rp 1"	50°C ± 5°C	93	34	69	47	0.84	
51020200					55°C ± 5°C						
51020300					60°C ± 5°C						
51021100					65°C ± 5°C						
51020400					70°C ± 5°C						
51020500					75°C ± 5°C						
51020600	VTC511	32	14	Rp 1¼"	50°C ± 4°C	105	38	75	55	1.38	
51020700					55°C ± 4°C						
51020800					60°C ± 4°C						
51021200					65°C ± 4°C						
51020900					70°C ± 4°C						
51021000					75°C ± 4°C						


SÉRIE VTC512, FILETAGE EXTÉRIEUR

Article N°	Référence	DN	Kvs *	Connexion	Température d'ouverture	A	B	C	D	Poids [kg]	Note
51021500	VTC512	25	9	G 1¼"	50°C ± 5°C	93	34	69	47	0.80	
51021600					55°C ± 5°C						
51021700					60°C ± 5°C						
51022500					65°C ± 5°C						
51021800					70°C ± 5°C						
51021900					75°C ± 5°C						
51022000	VTC512	32	14	G 1½"	50°C ± 4°C	105	38	75	55	1.31	
51022100					55°C ± 4°C						
51022200					60°C ± 4°C						
51022600					65°C ± 4°C						
51022300					70°C ± 4°C						
51022400					75°C ± 4°C						

* Valeur Kvs en m³/h pour une chute de pression de 1 bar.

VANNE DE CHARGE

SÉRIE VTC500

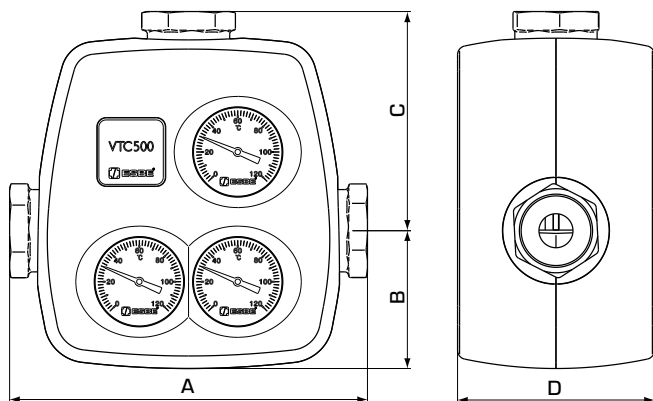

SÉRIE VTC531, FILETAGE INTÉRIEUR

Article N°	Référence	DN	Kvs *	Connexion	Température d'ouverture	A	B	C	D	Poids [kg]	Note
51025500	VTC531	25	8	G 1"	50°C ± 4°C	197	77	121	110	2.0	
51025600					55°C ± 4°C						
51025700					60°C ± 4°C						
51027500					65°C ± 4°C						
51025800					70°C ± 4°C						
51025900					75°C ± 4°C						
51026000	VTC531	32	8	G 1¼"	50°C ± 4°C	230	77	138	110	2.2	
51026100					55°C ± 4°C						
51026200					60°C ± 4°C						
51027600					65°C ± 4°C						
51026300					70°C ± 4°C						
51026400					75°C ± 4°C						
51026500	VTC531	40	8	G 1½"	50°C ± 4°C	242	77	143	110	2.3	
51026600					55°C ± 4°C						
51026700					60°C ± 4°C						
51027700					65°C ± 4°C						
51026800					70°C ± 4°C						
51026900					75°C ± 4°C						
51027000	VTC531	50	12	G 2"	50°C ± 4°C	260	77	152	110	2.6	
51027100					55°C ± 4°C						
51027200					60°C ± 4°C						
51027800					65°C ± 4°C						
51027300					70°C ± 4°C						
51027400					75°C ± 4°C						

* Valeur Kvs en m³/h pour une chute de pression de 1 bar.

EXEMPLE D'INSTALLATION



VANNE DE CHARGE

SÉRIE VTC500

DIMENSIONNEMENT DE LA VANNE ET DE LA POMPE

Exemple : Commencez par la puissance thermique de la chaudière (par ex. 60 kW) et déplacez-vous horizontalement vers la droite dans le diagramme jusqu'au Δt sélectionné, qui correspond à la différence de température entre le départ de la chaudière et le retour à la chaudière (par ex. 90°C - 80°C = 10°C).

Déplacez-vous verticalement vers le haut jusqu'aux courbes qui représentent les différentes dimensions de vannes (par ex. Kvs 9), puis déplacez-vous horizontalement vers la gauche pour trouver la chute de pression par la vanne (par

ex. 32 kPa) que la pompe doit surmonter. En plus de la chute de pression au niveau de la vanne, n'oubliez pas que la pompe doit également être dimensionnée pour gérer la chute de pression dans le reste du système (par exemple les canalisations, la chaudière et les ballons de stockage).

Si la chute de pression et le débit ne sont pas adaptés à la pompe que vous avez prévue pour le système, veuillez essayer une autre valeur Kvs pour une chute de pression adéquate.

VTC500 – pertes de pression

